
Stadtwerke Achim

Messkonzept

Standardlastprofil

MK 10	Dokument: 1	Version: 1.0	Stand: Juli 2022

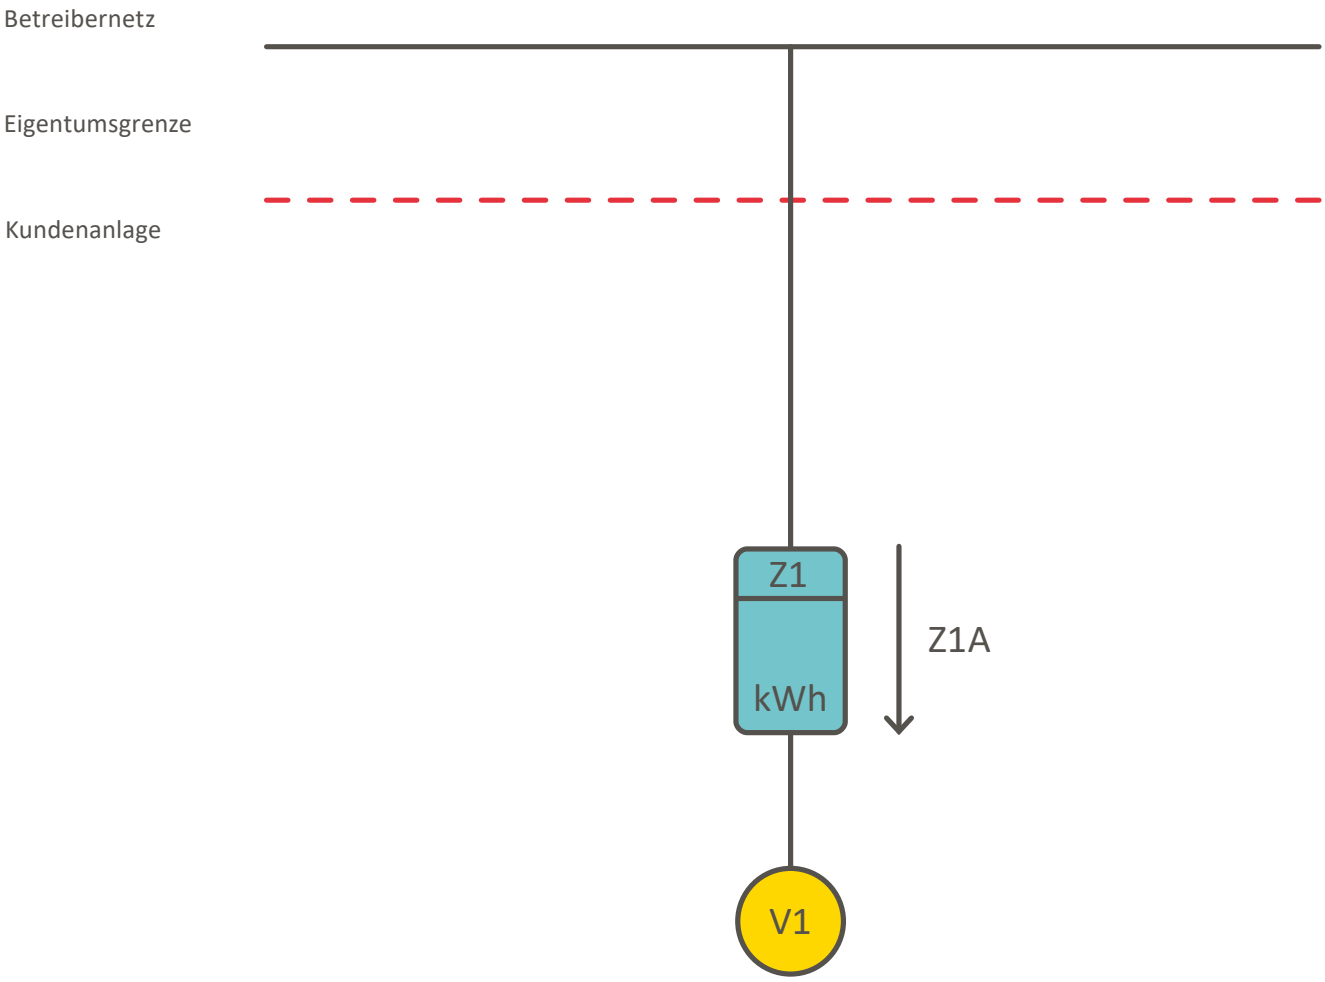

Bemerkung: Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Z1 = Zähler 1
V1 = Verbraucher 1
Z1A= Zähler 1 Ausspeisung

Stadtwerke Achim

Messkonzept

MK 10

Bilanzierung	Abrechnung	Anwendungsbeispiele
1= Händlerbilanzkreis	V1= Preisblätter Netznutzung / Stromlieferant	- Standard Kundenanlage. - Einfamilienhaus. - Gewerbe.

Verbrauch (Netz-Aussp. V1)	= Z1A
Verbrauch (Netz-Aussp. WP)	= ---
Erzeugung (Netz-Einspeisung)	= ---
Gesamterzeugung	= ---
Eigenverbrauch EEG	= ---

Verbraucher

☐	Vges	Leistung in kW	---
☑	V1	Leistung in kW	
☐	Vy	Leistung in kW	---
☐	WP	Leistung in kW	---
☐	St-Ve.	Leistung in kW	---

Erzeuger

☐	EA1	Leistung in kWp	---
☐	EA2	Leistung in kWp	---
☐	Speicher	Leistung in kW	---

Zähler

☑	Z1	erforderlich
☐	Z2	
☐	Z3	
☐	Z4	

Steuergerät

- ☐ Tarifumschaltung HT/NT
- ☐ Last-Absenkung/Abschaltung
- ☐ Einspeisebegrenzung

Lastgangmessung

- ☐ Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben
- ☐ Verbrauch unter 100.000 kWh optional

Intelligentes Messsystem (iMSys)

- ☐ ab 6.000 – 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich für das jeweilige Messkonzept. Die Leistungsangaben für die Verbraucher sowie für die Erzeuger sind auszufüllen.