
Stadtwerke Achim

Messkonzept

Standardlastprofil inklusive Wärmepumpe oder steuerbaren Verbraucher

MK 20	Dokument: 2	Version: 1.0	Stand: Juli 2022

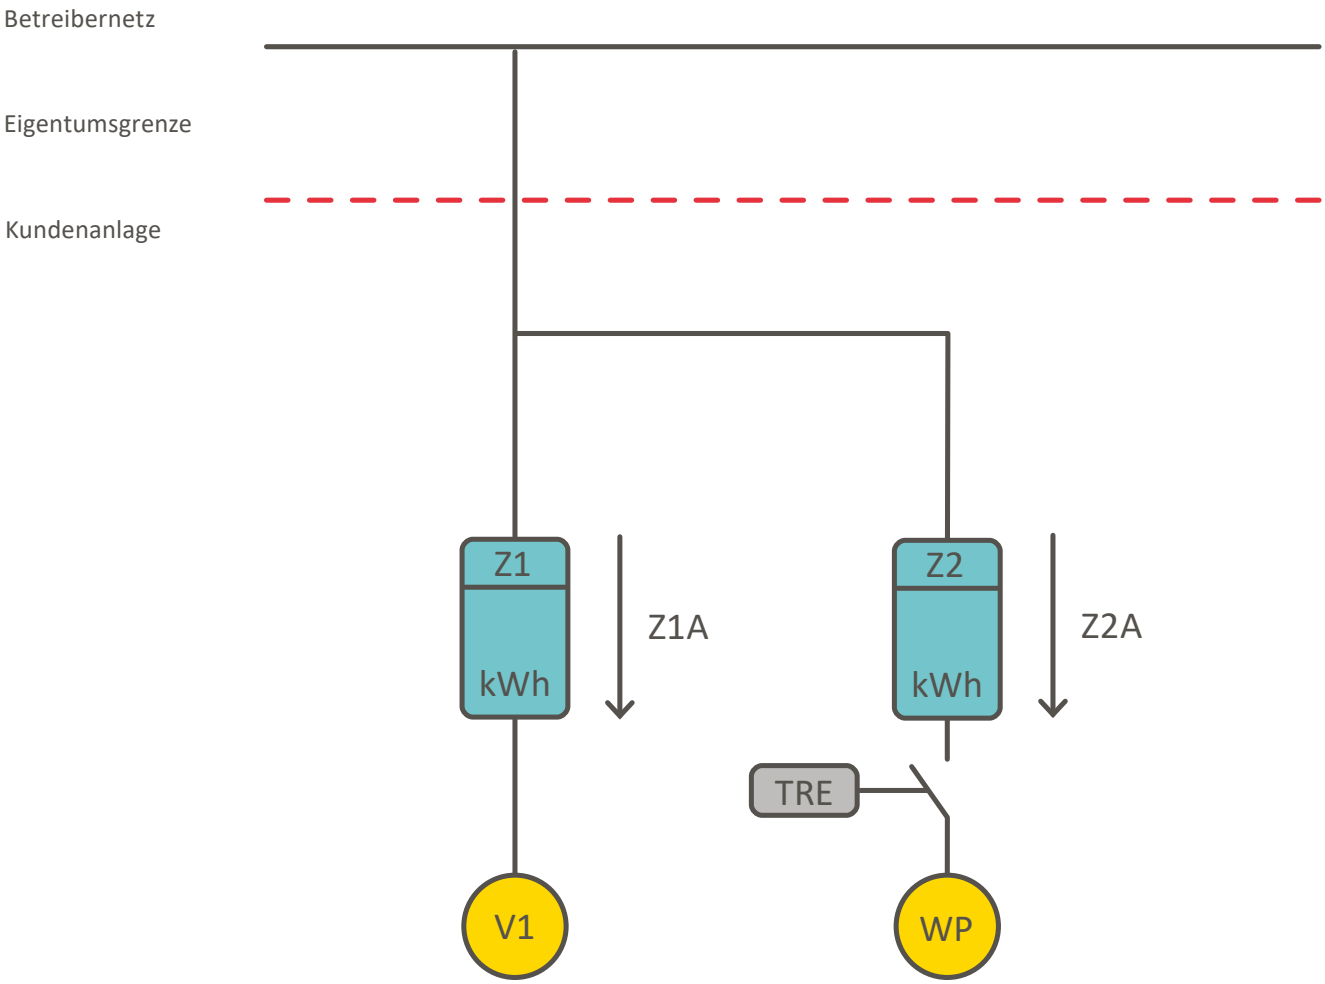

Bemerkung: Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Z1 = Zähler 1 / Z2 = Zähler 2
V1 = Verbraucher 1 / WP = Wärmepumpe oder steuerbarer Verbraucher
Z1A= Zähler 1 Ausspeisung / Z2A = Zähler 2 Ausspeisung

Stadtwerke Achim

Messkonzept

MK 20

Bilanzierung	Abrechnung	Anwendungsbeispiele
V1 = Händlerbilanzkreis WP = Händlerbilanzkreis	V1 = Preisblätter Netznutzung / Stromlieferung W1 = Preisblätter Netznutzung / Stromlieferung mit Wärmepumpentarif	Kundenanlage mit Wärmepumpe oder steuerbaren Verbraucher, Inklusive Steuergerät. Bemerkung: Anmeldung der Wärmepumpe ist grundsätzlich notwendig.
Verbrauch (Netz-Aussp. V1)	= Z1A	
Verbrauch (Netz-Aussp. WP)	= Z2A	
Erzeugung (Netz-Einspeisung)	= ---	
Gesamterzeugung	= ---	
Eigenverbrauch EEG	= ---	

Verbraucher

☐	Vges	Leistung in kW	---
☑	V1	Leistung in kW	
☐	Vy	Leistung in kW	---
☑	WP	Leistung in kW	
☐	St-Ve.	Leistung in kW	---

Erzeuger

☐	EA1	Leistung in kWp	---
☐	EA2	Leistung in kWp	---
☐	Speicher	Leistung in kW	---

Zähler

☑	Z1	erforderlich
☑	Z2	erforderlich
☐	Z3	
☐	Z4	

Steuergerät

☑	Tarifumschaltung HT/NT
☐	Last-Absenkung/Abschaltung
☐	Einspeisebegrenzung

Lastgangmessung

☐	Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben
☐	Verbrauch unter 100.000 kWh optional

Intelligentes Messsystem (iMSys)

☐	ab 6.000 – 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich für das jeweilige Messkonzept. Die Leistungsangaben für die Verbraucher sowie für die Erzeuger sind auszufüllen.